SAMSUNG

INSTALLATION MANUAL
MANUAL DE INSTALACIÓN
MANUEL D'INSTALLATION
MANUALE D'INSTALLZIONE
MANUAL DE INSTALAÇÃO
INSTALLATIONS-HANDBUCH
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Function Controller

MCM-A100

System Air Conditioner
Aire acondicionado sistemático
Climatiseur numérique multifonctionnel
Sistema Aria Condizionata
Sistema Ar Condicionado
Klimaanlage System
Σύστημα Κλιματισμού
Системный Воздушный Кондиционер

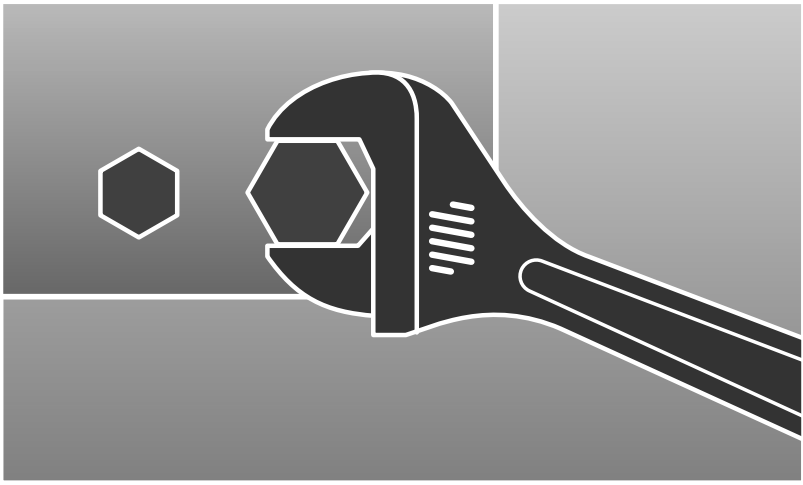

ⒺⓈⒻⒾⓅⒹⒼⓇⒶ DB98-05190A(2)

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
PORTUGUÊS
DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
RUSSIAN

Precauções de Segurança

Este manual de instalação ajudá-lo-á a instalar o comando de função que está ligado ao comando centralizado. Para a instalação de outros acessórios opcionais, consulte um manual de instalação apropriado.

⚠ *AVISO*

- ◆ Leia o manual de instalação com atenção antes de efectuar a instalação e verifique, após a mesma, se o comando de função está instalado correctamente.
- ◆ Não tente instalar ou reparar por si próprio este comando de função.
- ◆ Este comando de função não contém partes que possam ser aproveitadas pelo utilizador. Consulte sempre uma agência reconhecida para reparações.
- ◆ Em caso de mudança, consulte uma agência reconhecida para a separação e instalação do comando de função.
- ◆ Certifique-se de que a parede é bastante forte para suportar o peso do comando centralizado.
- ◆ O comando de função deve ser instalado de acordo com as normas nacionais de electricidade por um técnico especializado de instalação.
- ◆ Quando desejar deixar de usar o comando de função, consulte uma agência reconhecida de instalação.

⚠ ATENÇÃO

- ◆ Não utilizar gases inflamáveis próximo do comando de função.
- ◆ Não instalar o comando de função num local próximo dos gases combustíveis, óleo de máquinas, gás sulfuroso, etc.
- ◆ Evite locais onde a solução ácida/alcalina ou um pulverizador especial é usada.
- ◆ Escolha um local seco e luminoso, mas não exposto directamente ao sol. A temperatura permitida é entre 0°C e 39°C.
- ◆ Não derramar água dentro do comando de função.
- ◆ Não dar resistência à tracção ao cabo para evitar a separação.
- ◆ Não oprimir os botões com objectos aguçados.
- ◆ Não ligar o cabo de potência ao borne de comando.
- ◆ Se o comando de função for instalado dentro dum hospital ou outros locais especiais, não afectará outros aparelhos electrónicos.

Instalação do Comando de Função

O comando de função é um comando suplementar que é utilizado com o comando centralizado.

Acessórios

Comando de função (1)	Cabo de assentamento (2)	Grampo de cabo (6)	M4x16 parafuso roscado (7)	Manual de instruções (1)	Manual de instalação (1)

Instalação do Comando de Função

1 Desmonte o comando de função utilizando um entalhe na sua tampa.



2 Prenda a tampa posterior do comando de função na parede com dois parafusos.

3 Ligue os bornes C1 e C2 no comando de função aos mesmos bornes no comando centralizado.

4 Remonte o comando de função.

Entrada nominal	220V-240V/50~60Hz
Saída nominal	DC8.5V 100mA

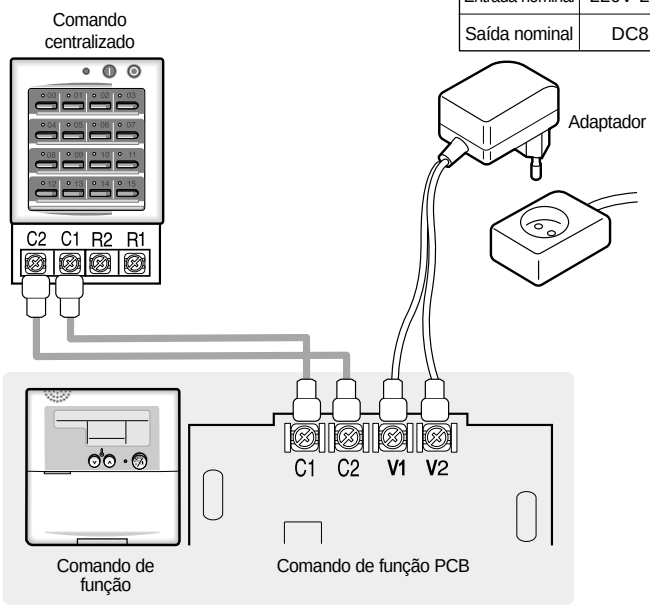

ATENÇÃO

- ***Deve alinhar o mesmo borne aquando da ligação dos cabos. Se os cabos forem ligados impropriamente, o comando de função não funcionará.***
- ***O adaptador não é fornecido com o comando de função. Mantenha a polaridade abaixo.***
  - V1 : +12V de DC, V2 : Terra de CC

Instalação do Comando de Função (continuação)

Diagrama de Ligações

- Instale o transmissor, outro acessório opcional, na unidade exterior que será controlada pelo comando centralizado, e depois ligue o comando de função e o comando centralizado ao transmissor.
- Cada unidade exterior ligada ao mesmo comando centralizado deve ter um transmissor próprio.
- A distância entre o comando centralizado e o último transmissor deve ser de 1000 metros ou menos.

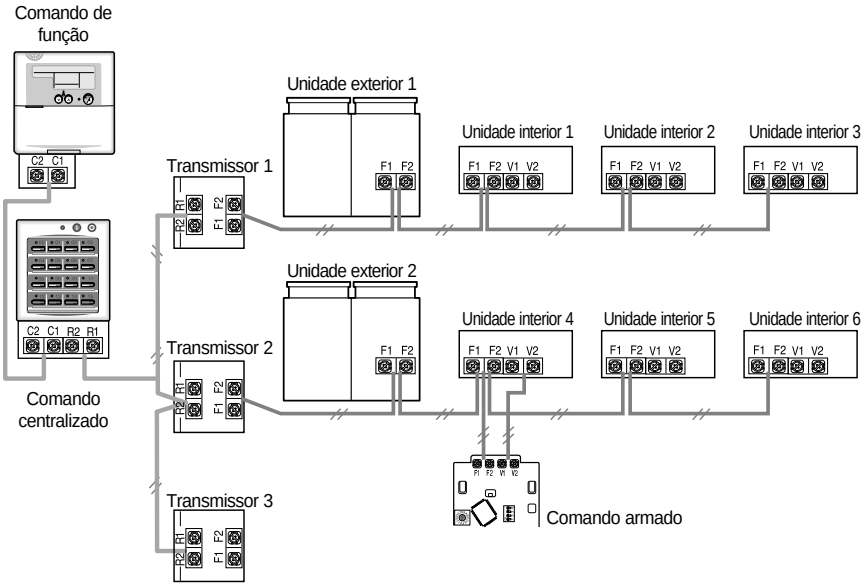

Memo

THIS AIR CONDITIONER IS MANUFACTURED BY:
ESTE AIRE ACONDICIONADO HA SIDO FABRICADO POR:
CE CLIMATISEUR EST FABRIQUE PAR:
QUESTO CONDIZIONATORE D'ARIA È PRODOTTO DA:
ESTE APARELHO DE AR CONDICIONADO É FABRICADO POR:
DIESE KLIMAANLAGE IST FABRIZIERT VON:
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ЭТОТ КОНДИЦИОНЕР ИЗГОТОВЛЕН ФИРМОЙ:

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea